


AGA eR7 / R7 mit Wärmeschrank und Gaskochfeld-Modul

Abb.9.2

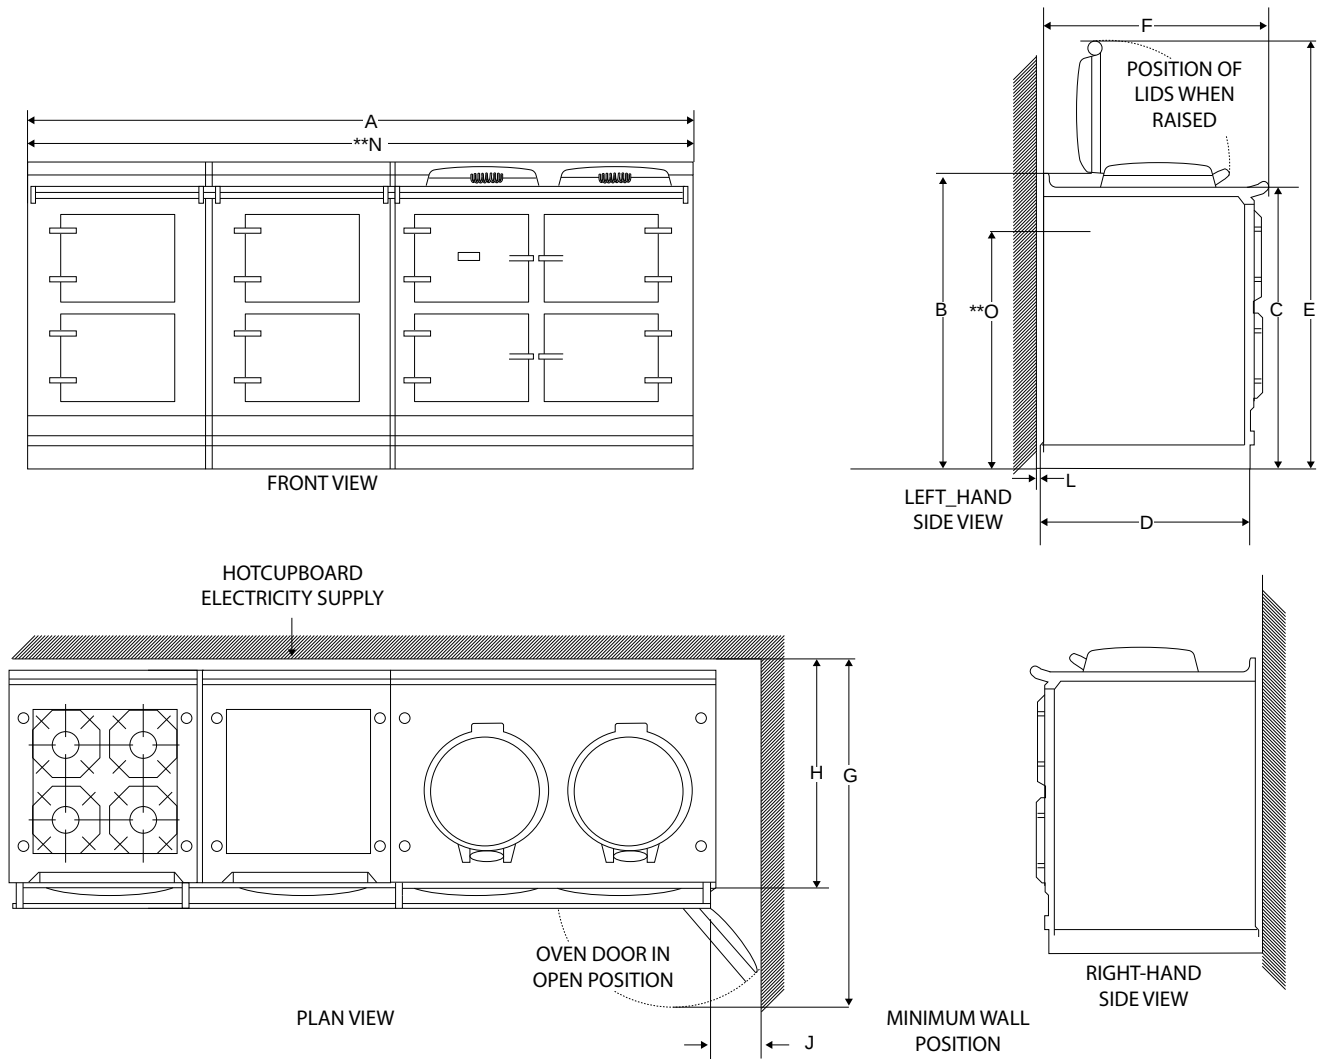

|    | A    | B   | C   | D   | E    | F   | G    | H   | J   | K  | L   | **N  | **O |
|----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|----|-----|------|-----|
| mm | 2089 | 960 | 915 | 680 | 1388 | 760 | 1145 | 698 | 125 | 10 | 634 | 2033 | 800 |

\*\* POSITION FÜR VERBINDUNG ZWISCHEN GASROHR UND MODUL

DESN 516862 A

**HINWEIS:** Bei der Vermessung für die Herdinstallation sind die tatsächlich für das Gerät erforderlichen Schutzabstände insgesamt für alle angegebenen Werte um 10 mm zu erhöhen. Damit ist ein Sicherheitsfaktor gegeben, um die für große Gussteile normalen Abweichungen in den Abmessungen zu berücksichtigen. Insbesondere bei einer Nische kann die Breite für einen Herd von kritischer Bedeutung sein.